


JDZ-1

计量器具样机试验报告

编号 DCX-20040567

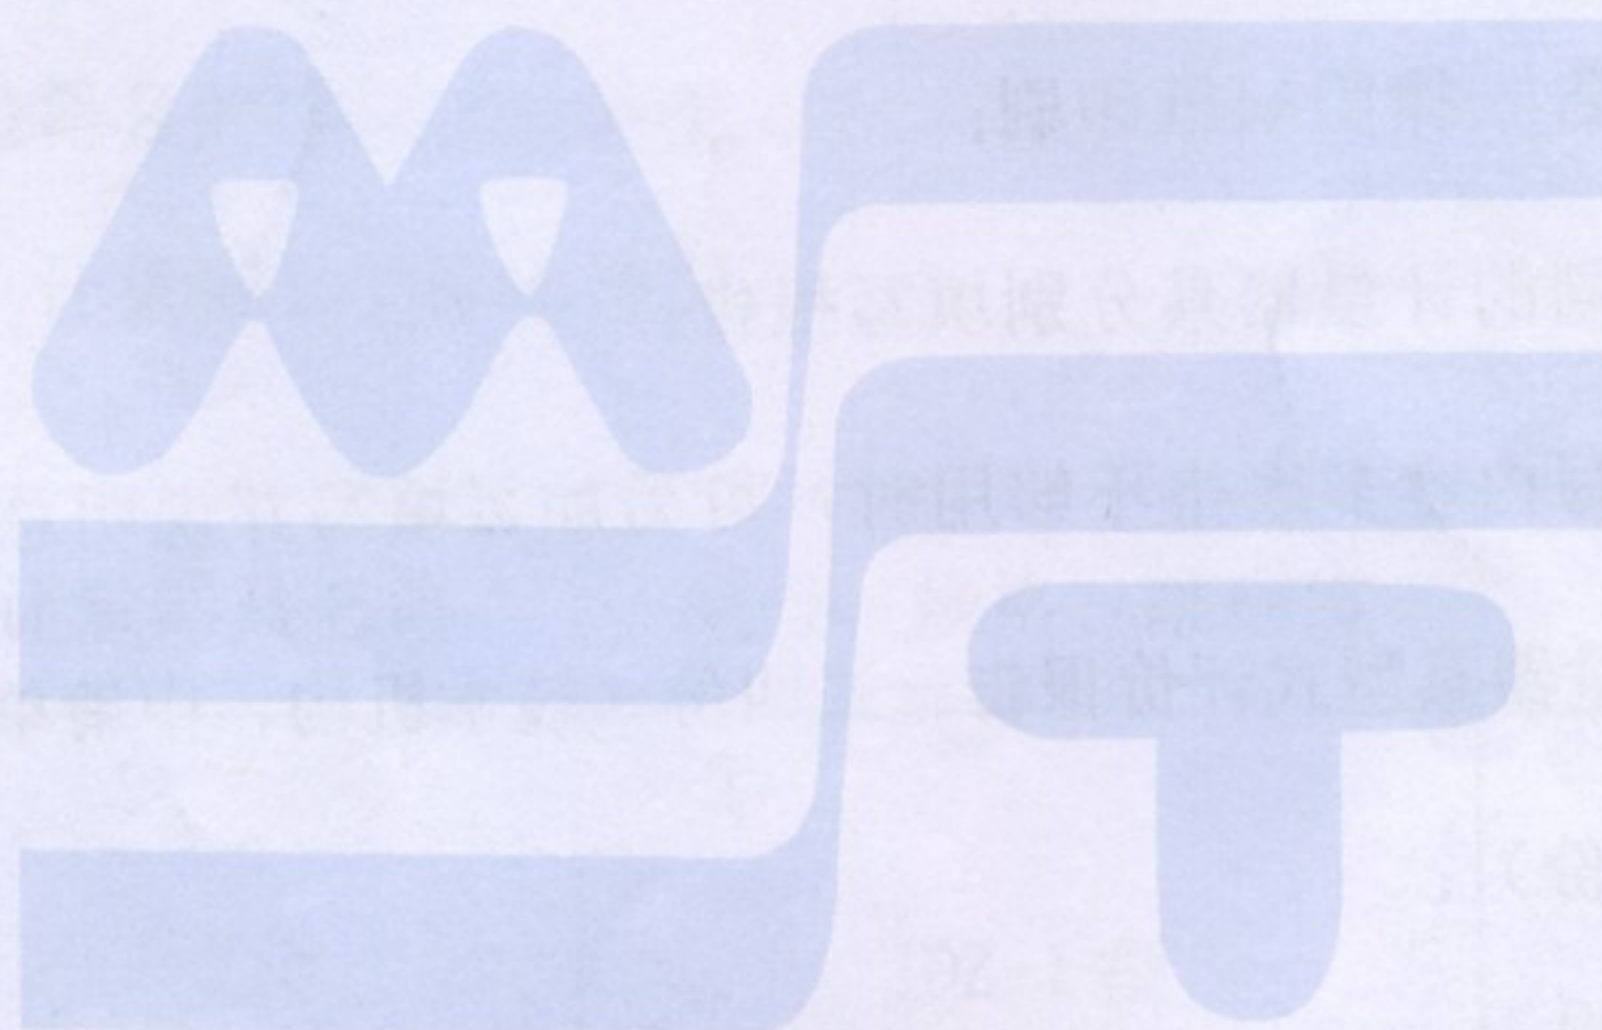

浙江省质量技术监督检测研究院

一、申请和委托的基本情况

(一) 制造单位: 正泰集团公司

联系人: 黄实

(二) 委托单位: 浙江省质量技术监督局

委托日期: 2004年11月5日

委托负责人: 林耘

(三) 申请书编号: 2004400

二、计量器具的样机试验情况

(一) 计量器具的基本情况:

序号	计量器具名称	型号、规格、准确度	样机编号
1	电压互感器	JDZ-1 型 380/100V 660/100V 1 级	0010 0011 0012

(二) 样机试验的技术依据:

GB1207-1997 《电压互感器》

ZTSM/SJ DC 436-2002 《电压互感器样机试验大纲》

(三) 主要计量标准器具和设备名称、型号:

序号	仪器设备名称	型号规格	准确度	编号
1	标准电压互感器	HJS1	0.01 级	8723
2	互感器校验仪	HED-H	2 级	014491A-1
3	数显直流电桥	DQJ44	MPE: ±0.1%	001
4	短路承受能力试验	/	1 级	2003005

(四) 样机试验环境条件:

温 度: (20-23) °C

相对湿度: (60-70)%

其他: /