



# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请  变更  监督  复审  其他:

申请编号: A2014CCC0304-1920080

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: NC8-80; NC8-100

检测机构: 上海电器设备检测所



<p>产品名称: 交流接触器                  型 号: NC8-80;                  NC8-100                  数 量: 34 台                  收样日期: 2014-12-22                  完成日期: 2015-03-03                  样品来源: 工厂送样</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司                  委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号                  生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司                  生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号                  生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司                  生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>															
<p>试验结论: 合 格</p>																
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:                  见附页 1</p>																
<p>签发人:                  签名: 魏秋媛                  签发日期: 2015.03.30</p>																
<p>备注:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">变更项目</th> <th style="width: 35%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>附页 2</td> <td>见附页2</td> <td>见附页2</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">2007010304233950</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">C009- A2011CCC0304-1215148</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所</td> </tr> </tbody> </table>		变更项目	变更前	变更后	附页 2	见附页2	见附页2	原证书编号	2007010304233950		原测试报告编号	C009- A2011CCC0304-1215148		原检测单位	上海电器设备检测所	
变更项目	变更前	变更后														
附页 2	见附页2	见附页2														
原证书编号	2007010304233950															
原测试报告编号	C009- A2011CCC0304-1215148															
原检测单位	上海电器设备检测所															

附页 1:

NC8-80; NC8-100

Ui: 690V;

Ith: 125A;

Ue/Ie: AC-3, AC-4:

NC8-80:AC220V/230V/240V/80A, AC380V/400V/80A, AC415V/80A, AC660V/  
690V/49A;

NC8-100:AC220V/230V/240V/100A, AC380V/400V/100A, AC415V/100A,  
AC660V/ 690V/49A;

Us: AC24V, AC110V, AC127V, AC220/230V, AC240V, AC380V, AC400V,  
AC 415V ;

DC: 24V, 48V, 110V, 220V;

3P,4P;

配用的辅助触头:

Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie: 380V/400V/415V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie:220V/250V/0.27A;

1NO1NC

附页 2:

变更项目	变更前	变更后
新		
能		
灭		
新		
控		


附页 2:

变更项目	变更前	变更后
[Redacted content]		

附页 3:


型号的解释

变更前:

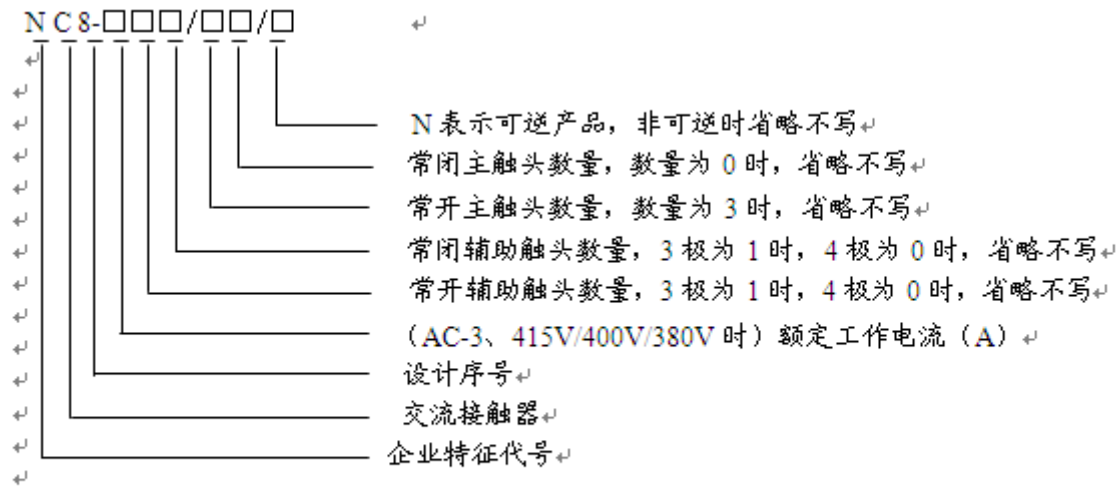

常开、常闭辅助触头数量及组合型号: 11  
 常开、常闭主触头数量及组合型号: 3、4

变更后:

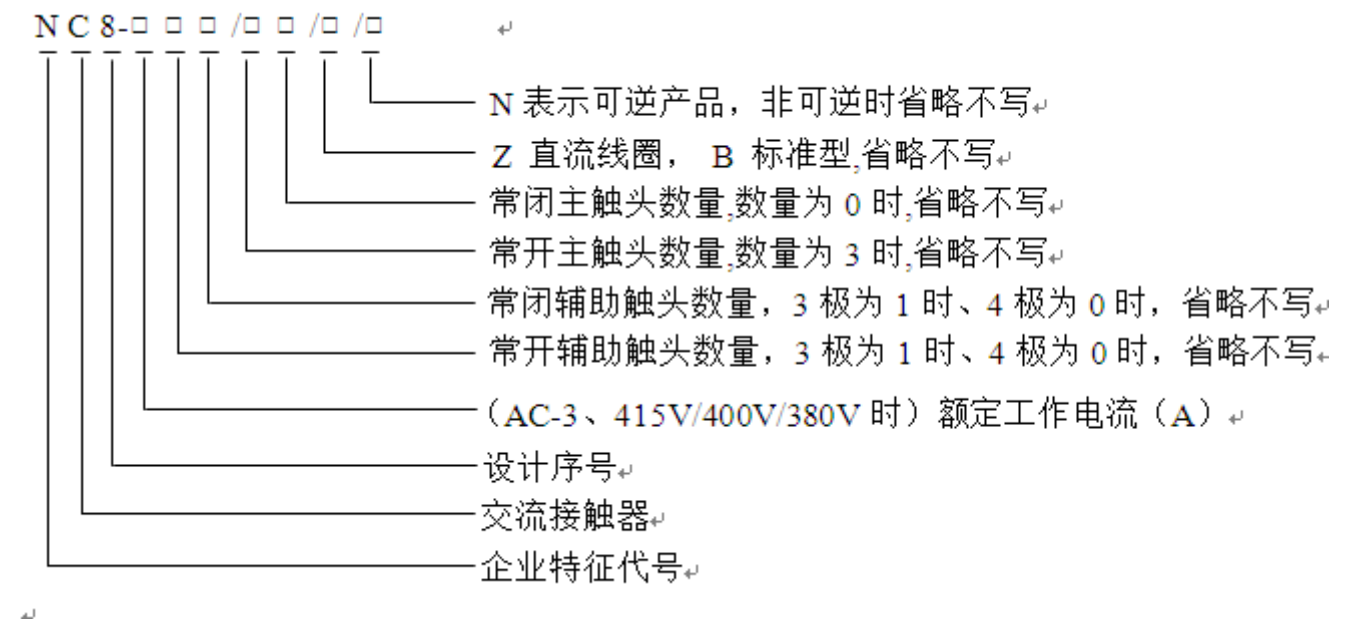

## 报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-A2014CCC0304-1920080
首页	√	5	00901-A2014CCC0304-1920080
报告组成	√	1	00901-A2014CCC0304-1920080
安全型式试验报告	√	84	00901-A2014CCC0304-1920080
电磁兼容型式试验报告	/	/	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验

# 安全型式试验报告


<p>申请编号: <b>A2014CCC0304-1920080</b> (任务编号)</p> <p>样品名称: 交流接触器 型号规格: NC8-80; NC8-100 样品数量: 34 台 样品生产序号: / 收样日期: 2014-12-22 样品来源: 工厂送样 抽样通知书编号: /</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


试验依据标准: GB14048.4-2010  
《低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器 (含电动机保护器)》


试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

见本报告第 1 页产品型号规格及相关情况说明

主检: 彭祥嫣      签名:       日期: 2015.03.26

审核: 董 慧      签名:       日期: 2015.03.26

签发: 魏庆媛      签名:       日期: 2015.03.30



备注	无
----	---